



BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.A.

Via Giacomo Grai, 1 – 28078 Romagnano Sesia (NO) - ITALY
www.bocciolone.com

639

Apparecchio di controllo pressione residua


Apparecchio per il controllo della pressione residua delle reti idranti, conforme alla UNI 10779, dotato di manometro con scala 0–25 bar e valvola di intercettazione del manometro.

Il manometro è dotato di innesto rapido a baionetta.

L'apparecchio deve essere installato in prossimità del dispositivo di erogazione (idrante o naspo). Può essere impiegato anche per la verifica periodica della pressione dell'alimentazione idrica nel caso di derivazione dal sistema idrico generale dell'edificio.

TIPO CON ATTACCO ALLA RETE IDRICA A TEE

Raccordo a TEE in ghisa malleabile F/F diametri come da tabella

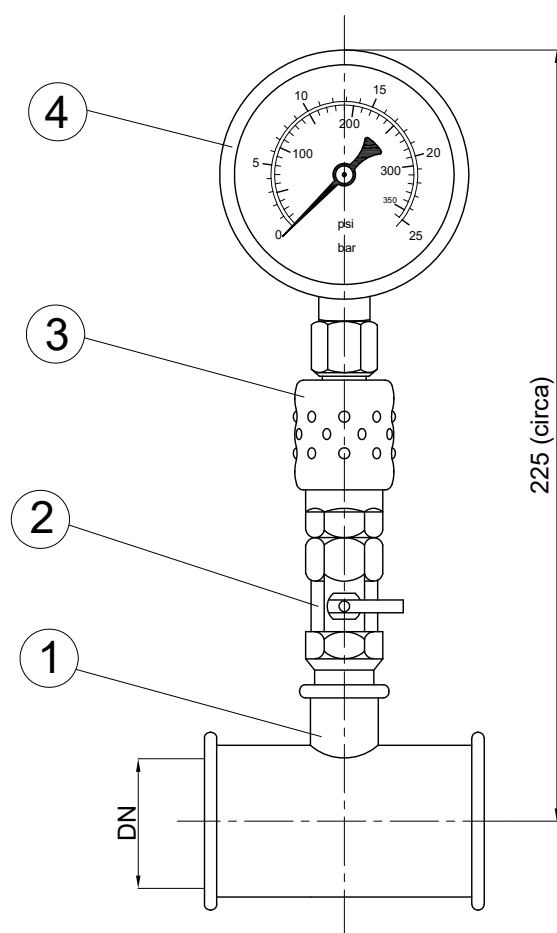

CODICE	DN
2761.639	1" Gas
2762.639	1"1/2 Gas
2763.639	2" Gas

N.	DESCRIZIONE	MATERIALE
1	TEE filettato gas	Ghisa zincata
2	Valvola a sfera	Ottone
3	Attacco rapido	--
4	Manometro	--



BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.A.

Via Giacomo Grai, 1 – 28078 Romagnano Sesia (NO) - ITALY
www.bocciolone.com


639

Apparecchio di controllo pressione residua

TIPI CON ATTACCO ALLA RETE IDRICA A STAFFA E CON RACCORDO A GOMITO

Apparecchio di controllo pressione residua reti idranti secondo UNI 10779:

- cod. **2758.639** con attacco a staffa 1"1/2 per l'installazione rapida anche in tubazioni esistenti
- cod. **2759.639** con raccordo 1/2" 90° per installazione mediante attacco a staffa art.934 o art.932 su tubazioni da 1"1/4 fino a 4" (attacco a staffa opzionale)

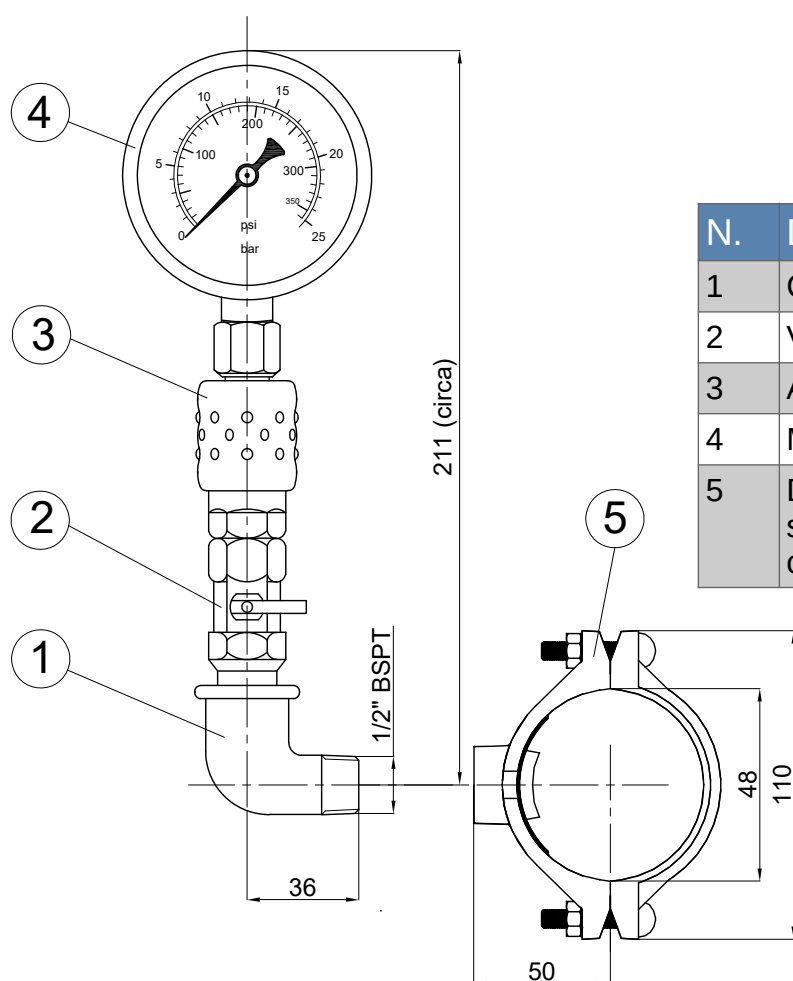

N.	DESCRIZIONE	MATERIALE
1	Curva	Ghisa zincata
2	Valvola a sfera	Ottone
3	Attacco rapido	--
4	Manometro	--
5	Derivazione a staffa (solo per cod. 2758.639)	Ghisa zincata